

お客様各位

平成 26 年 11 月 4 日  
広友リース株式会社


レンタル消火器（蓄圧式）をご使用のお客様へお願い

平素より弊社をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。

蓄圧式消火器をご使用中のお客様へ本体付属の指示圧力計数値点検のお願いを申し上げます。

蓄圧式消火器は本体内部に蓄圧した圧縮空気または窒素ガスを使用して薬剤を噴出する特性上、本体内部ガス圧が減圧すると有事のご使用の際に正しく噴射することができません。

当該商品レンタル先における仮設備品管理ご担当者様は、直ちに下記の通り消火器の指示圧力計が正常値（緑範囲内）を指し示しているかを確認頂き、数値が正常値以外を指し示している商品を発見した際は当社窓口へご連絡下さい。

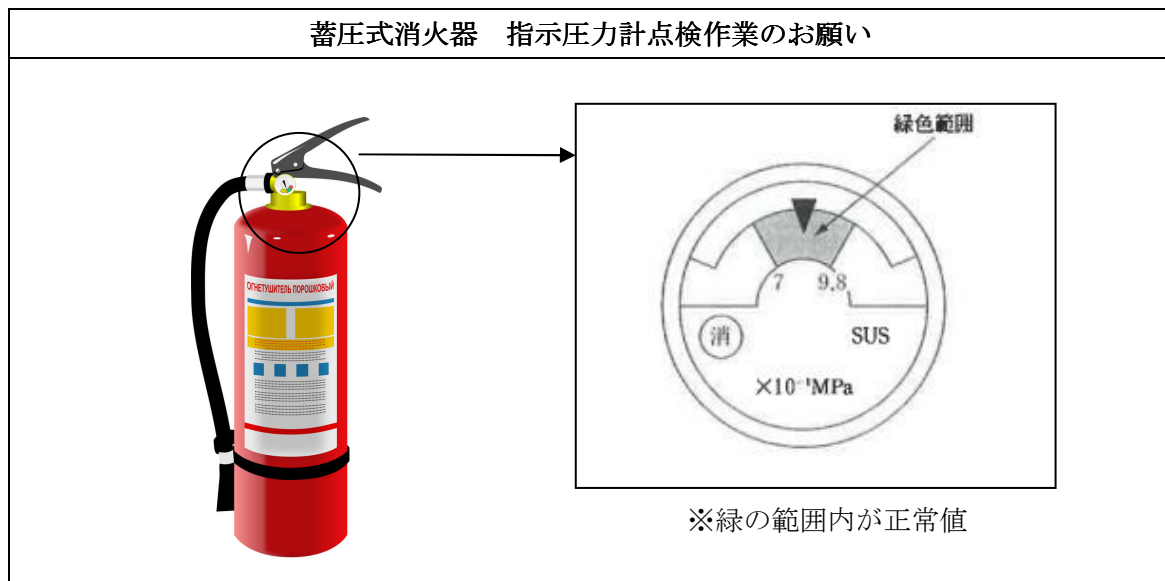

ご愛用の皆様にはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

**【お問い合わせ窓口】**

広友リース株式会社 マーケティンググループ  
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル 4F  
TEL : 03-3587-1313 FAX : 03-3587-2523